



ANALIZA BIAŁEK



100003556

## Laboratorium Analizy

**Klient:** NIE WSKAZANO  
**Numer zamówienia:** 100003556  
**Nazwa:** EMPEROR DROSTANOLONE ENANTHATE  
**Ilość próbek:** 1 fiolka

**Numer partii:** -----  
**Data przyjęcia:** 2023-04-26  
**Data rozpoczęcia:** 2023-05-10  
**Data zakończenia:** 2023-05-10

## Identyfikacja próbki

Szukana substancja	Metoda pobrania próbki	Postać
Drostanolone Enanthate	Próbka dostarczona przez klienta	Przezroczysty płyn w szklanej fiolce

## Wyniki

Substancja	Nazwa próbki	Ilość	Czystość
Drostanolone Enanthate	EMPEROR DROSTANOLONE ENANTHATE 200MG/ML	212,19mg/ml	-----

## Komentarz do badania

Badaną próbkę naniesiono w ilości 20ul na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. Podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H<sub>2</sub>O oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 212,19mg/ml. Wysokość błędu pomiarowego wynosi +/- 1mg. Stan faktyczny przesłanej próbki przed badaniem przedstawia zdjęcie poniżej

## Zdjęcie badanej próbki



### Hasło dostępu

TYE5GFD3


**Analiza Białek sp. z o.o.**  
**KRS:** 0000966168  
**NIP:** 8992922970  
**REGON:** 521751875

**Siedziba i Laboratorium:**  
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław  
Budynek DELTA

**Badanie przeprowadził:**  
Specjalista ds. analiz i badań  
mgr Arkadiusz Zając



## Chromatogram

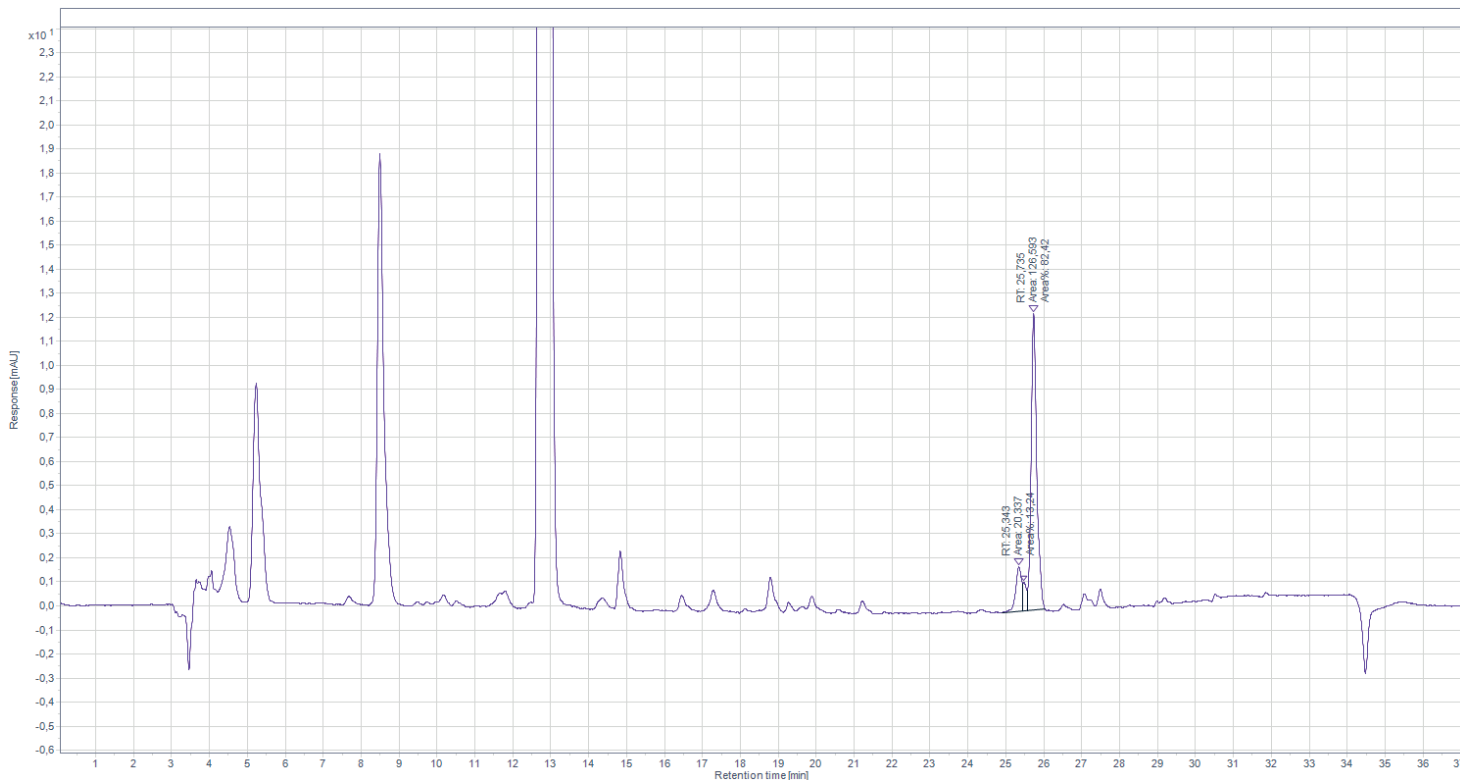

## Metoda

Czas	H2O + 0,1% TFA	ACN + 0,1% TFA
0min	60%	40%
2min	60%	40%
27min	5%	95%
30min	5%	95%

## Hasło dostępu

TYE5GFD3